

Rok 2022:

Stav	Vzorek	Kód MO	Laboratoř	Okres	IČO/RČ	Typ rozboru	Datum odběru	Vzorek přijat	Poznámka
Smrčná - Vranov č.p.101									
V	CI000001249012222010	CZ0632/1220	CI00000124901	CZ0632	00543756	krácený	17. 10. 2022	21. 10. 2022	Ne
Smrčná - Vilémovské Chaloupky č.p.131									
V	CI000001249012212064	CZ0632/1152	CI00000124901	CZ0632	00543756	krácený	6. 6. 2022	10. 6. 2022	Ne
Smrčná na Moravě - čp. 16									
V	CI00000124901228528	CZ0632/0819	CI00000124901	CZ0632	00543756	dodávaná voda	25. 4. 2022	9. 5. 2022	Ne
Smrčná vodojem odtok 49.462433N, 15.525570E									
V	CI00000124901228527	CZ0632/0688	CI00000124901	CZ0632	00543756	souvztažný	25. 4. 2022	9. 5. 2022	Ne
Smrčná na Moravě - čp. 16									
V	CI00000124901223694	CZ0632/0819	CI00000124901	CZ0632	00543756	krácený	21. 2. 2022	28. 2. 2022	Ne

Rok 2023 :

Stav	Vzorek	Kód MO	Laboratoř	Okres	IČO/RČ	Typ rozboru	Datum odběru	Vzorek přijat	Poznámka
Smrčná č.p.49 kuchyň									
V	CI000001249012320104	CZ0632/0183	CI00000124901	CZ0632	00543756	krácený	2. 10. 2023	9. 10. 2023	Ne
Vilémovské Chaloupky - č.p.124 Palírna sociální zařízení kohout									
V	CI000001249012312386	CZ0632/0506	CI00000124901	CZ0632	00543756	krácený	19. 6. 2023	26. 6. 2023	Ne
Smrčná - č.p. 91									
V	CI00000124901238143	CZ0632/1301	CI00000124901	CZ0632	00543756	dodávaná voda	24. 4. 2023	10. 5. 2023	Ne
Smrčná vodojem odtok 49.462433N, 15.525570E									
V	CI00000124901238142	CZ0632/0688	CI00000124901	CZ0632	00543756	souvztažný	24. 4. 2023	10. 5. 2023	Ne
Smrčná Vranov č.p.18									
V	CI00000124901232994	CZ0632/1266	CI00000124901	CZ0632	00543756	krácený	13. 2. 2023	17. 2. 2023	Ne


Četnost vzorků provedených v roce 2021-2023 v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004Sb v platném znění.

**Technologie**


Na úpravu vody je používáno odradonování a nárazová dezinfekce.

**Dlouhodobá kvalita-**


**Reakce:**

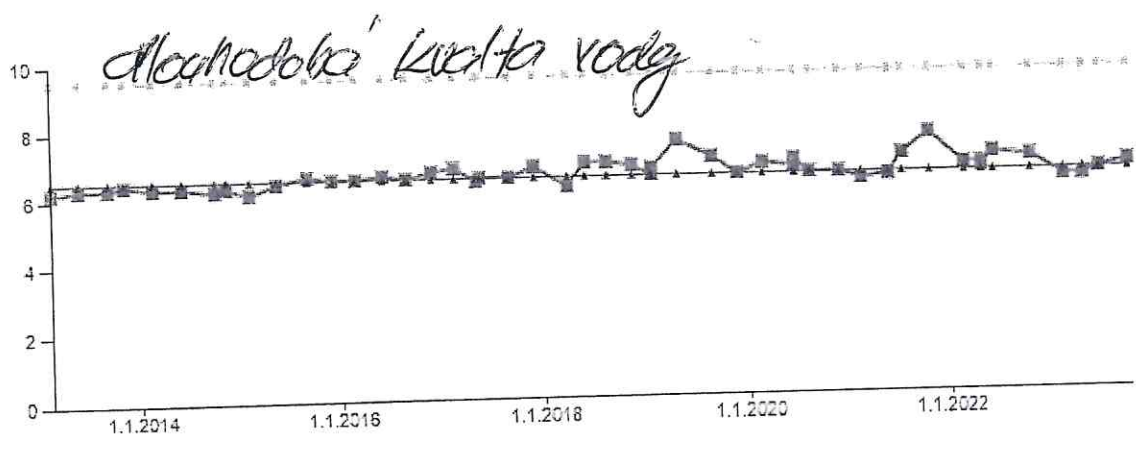


**Chlor volný :**

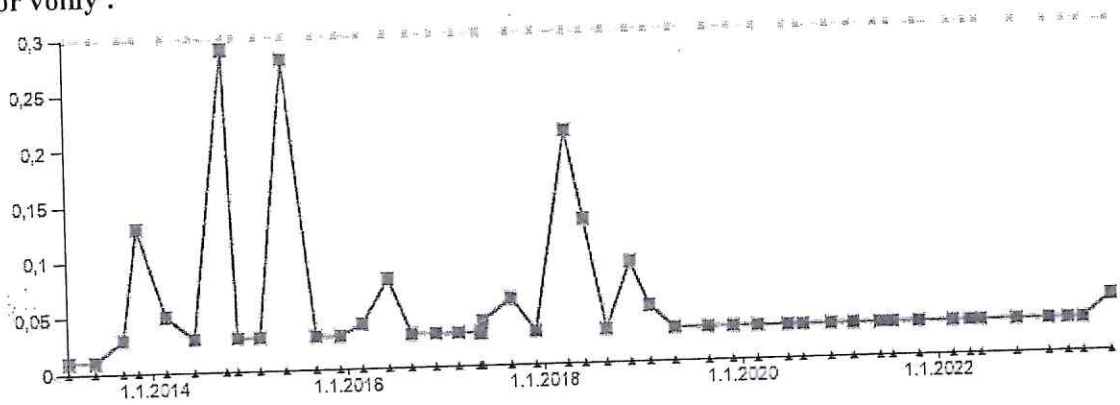


**Železo:**

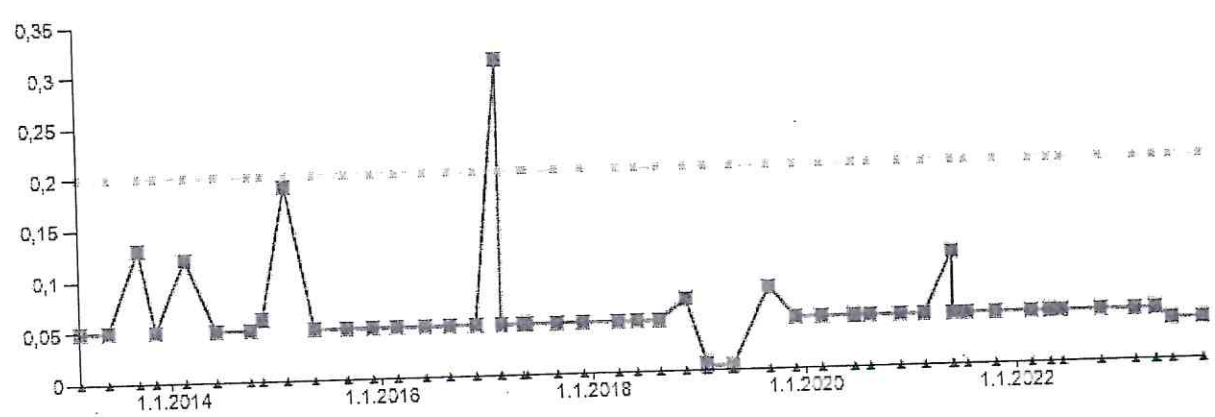

**Mangan:**

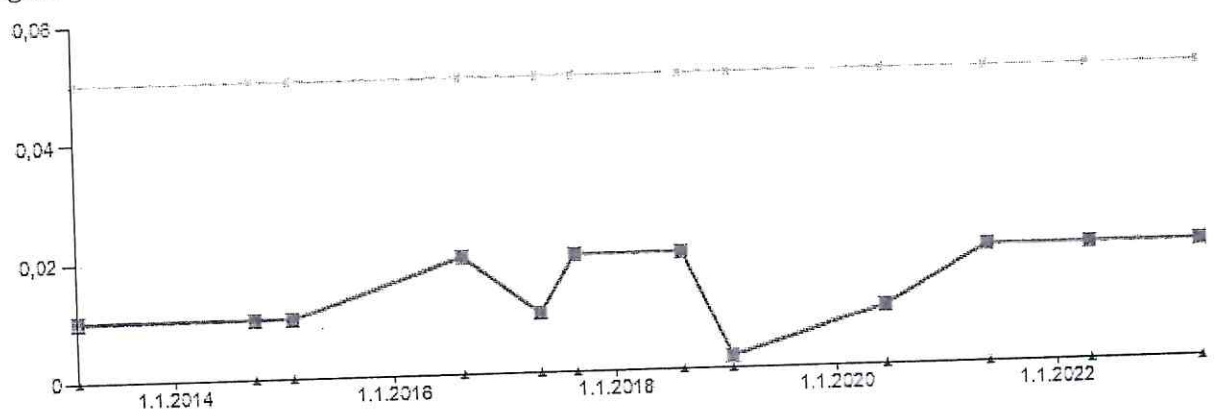


**Koliformní:**

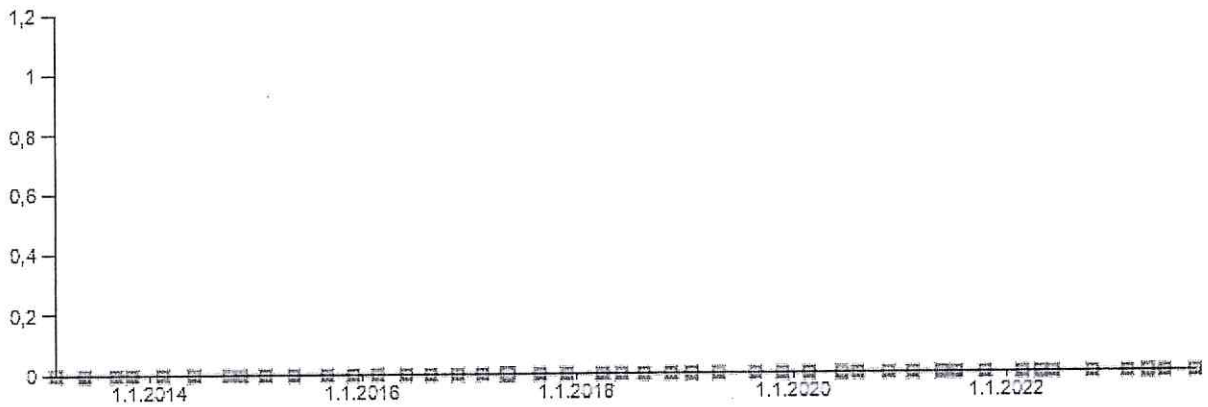

**PESTICIDY:**

Pesticidní látky jsou v předmětném vodovodu monitorovány. Ve stanovovaných pesticidních látkách s limitní hodnotou nejsou zaznamenávány nadlimitní nálezy.

**Acetochlor ESA:**

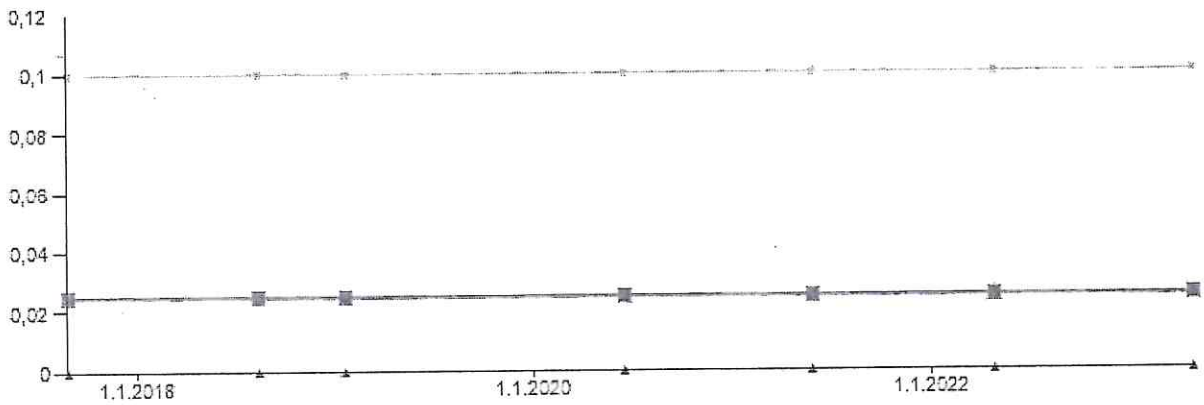

**Metolachlor ESA:**

